



**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
СУДОВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE
FOR FIRE-PROOF DIVISION**

Наименование и тип огнестойкости **Палуба типа Н-60**
Designation and class of fire resistance **H-60 Class Deck**

Разработчик (изготовитель) **Rockwool - Marine & Offshore**
Designer (manufacturer)

Адрес **Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, Denmark**
Address

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутая(ые) конструкция(и) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned division(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до **12.03.2012**
This Type Approval Certificate is valid until

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.
This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for the Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Shipboard Materials and Products.

Дата выдачи **12.03.2007** № **07.00565.009**
Date of issue

Код номенклатуры **06010100**
Code of nomenclature

Российский морской регистр судоходства **В.И.Евенко/V.I.Evenko**
Russian Maritime Register of Shipping

М.П. (подпись)
L.S. (signature)

(фамилия, инициалы)
name



Краткое описание конструкции
Brief description of the division

Стальная палуба толщиной 4 мм с ребрами жесткости, изолированная плитами из минеральной ваты Rockwool Marine Fire Batts 150 с номинальной плотностью 150 кг/м³, толщиной 100 мм (два слоя по 50 мм). Плиты крепятся к палубе стальными шпильками и шайбами. Детали показаны на чертеже образца палубы No. RW-FP-MO23, rev.01. Образец палубы испытан в соответствии с резолюцией А.754(18) ИМО при условии, что отношение время/температура соответствует углеводородному типу пожара.

The deck is made of steel plate 4 mm thick and strengthened by means of beams and insulated with 100 mm (2 layers x 50 mm thick) mineral wool slabs Rockwool Marine Fire Batts 150 with nominal density 150 kg/m³. The slabs are mounted to the deck with steel pins and washers. Details of the deck are shown in the drawing of the bulkhead specimen No. RW-FP-MO23, rev.01. The deck specimen has been tested in accordance with IMO Resolution A.754(18) but utilising a hydrocarbon time/temperature relationship.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Чертеж образца палубы RW-FP-MO23, rev.01 одобрен письмом 009-6.6.2-7127 от 12.03.07г.

Drawing of the deck specimen RW-FP-MO23, rev.01 has been approved by letter 009-6.6.2-7127 of 12.03.07.

Образец изделия изготовлен под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been manufactured under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт(ы) (№, дата) **07.00567.009** **12.03.07**
Report(s) (No., date)

Испытания на огнестойкость проведены (название организации)
Fire tests carried out by (name of organization)

SINTEF Energy - Norwegian Fire Research Laboratory

Протокол(ы) испытаний (№, дата) **250000.10/90.079-1**
Test report(s) (No., date) **07.05.1990**

Область применения и ограничения
Application and limitations


В качестве огнестойких палуб при условии, что установка производится согласно инструкций изготовителя и требований Регистра.

Applicable for use as fire-proof decks, subject to installation complying with the manufacturer written procedures and also RS requirements.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

Изделие поставляется с копией настоящего Свидетельства о типовом одобрении.

The product should be supplied with a copy of this Type Approval Certificate.

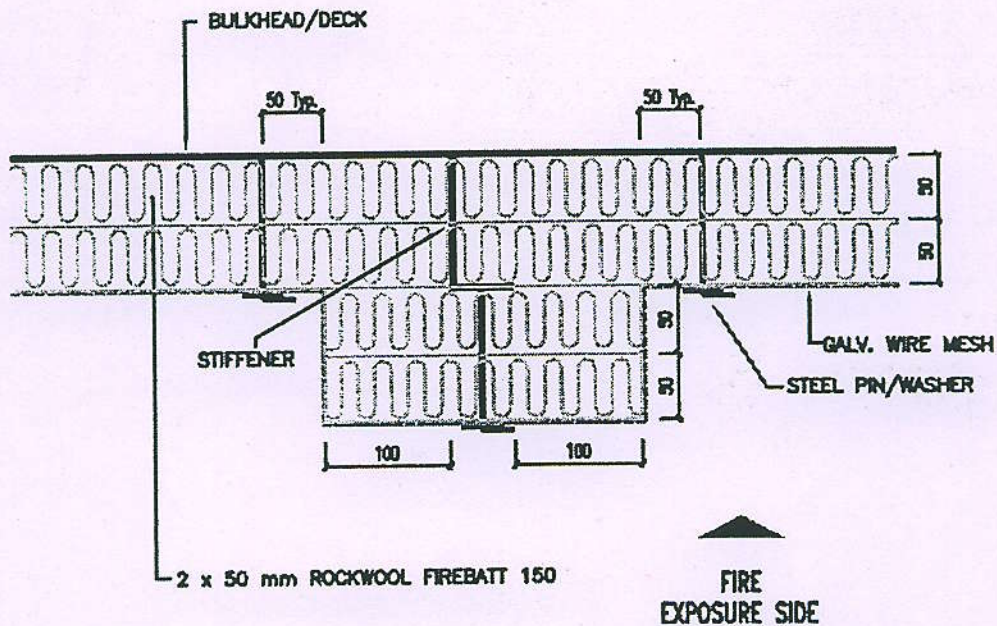

HC-FIRE CLASSIFICATION

INSULATION: FIREBATT 150

H - 60

2 x 50 mm

(LRS)

NOTE: THIS DRAWING REPLACES
DRAWING NO. 4 - 284

DATE: 02.11.94	CONTR.: JS	APPROVED: TILT	A/S Rockwool P.O.Box 4215 Torshov N-0401 OSLO Phone : + 47 22 02 40 00 Fax : + 47 22 15 91 78 : + 47 22 18 25 80
SCALE: NTS	CORRESPONDING DRW. NO.: RW-FP-M023		
TITLE: H-60 RATED DIVISIONS Rockwool Firebatt 150			DRAWING NO.: RW-FP-M023
			REV. 01